


Skarżysko-Kamienna, dn. **22 06. 2015**

L.dz./RP/PS/WN/ **2015**

113

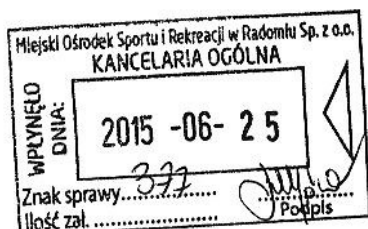

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**w Radomiu Sp. z o.o.**  
**ul. Narutowicza 9**  
**26-600 Radom**

Dotyczy: uzgodnienia opracowania: Projekt układu pomiarowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia opracowania: „Projekt układu pomiarowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu” informujemy, że przedmiotowe opracowanie **uzgodniono z uwagami.**

1. Zastosować jeden licznik w układzie pomiarowo – rozliczeniowym.
2. Dla nowych przekładników należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa FS5 (należy poprawić w opisie i na schemacie).
3. Należy opisać parametry przekładników na schemacie zasilania.
4. Przekładniki napięciowe nie posiadają współczynnika bezpieczeństwa FS (należy poprawić w opisie).
5. Proponuje się zastosowanie jednego zegara synchronizującego czas w licznikach elektronicznych.

Ponadto informujemy, że parametryzację i programowanie liczników należy na etapie wykonawstwa uzgodnić w Wydziale Układów Pomiarowych przed odbiorem układu pomiarowego.

**Do wiadomości:**

1 x RE Radom  
1 x PS

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Departament Eksploatacji i Rozwoju  
Wydział Przyłączania i Rozwoju

Kierownik  
Arkadiusz Warzecha